

# 九州工業大学における 全学セキュア・ネットワークの導入について

中村 豊<sup>1,a)</sup> 福田 豊<sup>1,b)</sup> 佐藤 彰洋<sup>1,c)</sup>

**概要:**九州工業大学では、2014年9月に3キャンパス一斉にネットワーク環境を更新し、コアスイッチを40Gbps、戸畑および飯塚キャンパス間接続を40Gbpsとする全学セキュア・ネットワークシステムを導入した。全学セキュア・ネットワークシステムでは、大学とSINETへの接続境界点に学外公開IPへのアクセス制御を行うファイアーウォールを導入し、さらに各キャンパス毎に部局を収容可能なキャンパスファイアーウォールを導入した。また、各キャンパス内のコアスイッチは40Gbpsインタフェースを用いたバーチャルシャシ構成による構築を行った。本報告では、これらのシステムを導入するにあたっての経緯や、事前調査、準備事項などについて述べる。

## 1. はじめに

九州工業大学では2014年9月に3キャンパス一斉にネットワーク環境を更新した。戸畑、飯塚、若松キャンパスにおけるコアスイッチは40Gbpsによるリング構成とし、40Gbps接続によるバックボーンとした。また、戸畑、飯塚キャンパス間接続には40Gbps長距離伝送装置を用いて接続し、戸畑コアスイッチから飯塚コアスイッチ間において40Gbpsによる接続を実現した。さらに、本学とSINET接続の境界部分には学外公開IPアドレスのアクセス制御を行うための境界ファイアーウォールを設置し、各キャンパスには学科・部局を収容するためのキャンパスファイアーウォールを導入した。本報告では、これらのシステムを導入するにまでの経緯、事前調査、準備事項、利点・欠点などについて述べる。

## 2. システム更新のための事前準備

### 2.1 調達の経緯

九州工業大学では、2005年度に戸畑キャンパスにおいてネットワーク更新がレンタル予算化され、飯塚キャンパスでは2002年度にネットワーク更新がレンタル予算で導入された。若松キャンパスにおいては、大学院2研究科のレンタル予算内にネットワーク機器が組み込まれていた。

このように各キャンパス毎に調達年度および調達経緯が

異なるため、機器の重複や責任分界点での管理の問題など、運用上の問題点が存在した。そこで2013年度に全学運用組織として、情報基盤機構/情報基盤運用室が組織され、全学的なネットワーク運用組織として、整備された。

組織の整備に伴って、キャンパス毎のネットワーク予算を一本化し集約した。予算の集約化によって効率的な運用と管理体制の一元化およびセキュリティの強化を目指した。

### 2.2 事前調査と要求要件

実際に導入業者が決定したのは2014年3月であったが、導入のための仕様を決定する前の学内調査は2012年の夏頃から始めていた。以下の節では事前アンケートの内容とその結果およびキャンパス毎の事前調査および要求要件について述べる。

#### 2.2.1 アンケート

全学セキュア・ネットワークシステム導入に際して、大学内の全ての部局に対して、ネットワークに対する要求項目に関してアンケートを実施した。主にセキュリティ強化のためのアンケートと無線LAN AP設置に関するアンケートであった。セキュリティ強化のアンケートでは、キャンパスファイアーウォールを設置した場合の利用の有無に関して質問した。その結果、戸畑キャンパスでは約半数の部局において、利用したいという回答が得られたため、キャンパスファイアーウォールの設置が要求項目となった。飯塚キャンパスでも同様に、ファイアーウォール装置の導入が困難な部局での要望が上がったため、キャンパスファイアーウォールの設置が要求項目となった。若松キャンパスでは既存のファイアーウォール装置としてJuniper SSGシ

<sup>1</sup> 九州工業大学 情報科学センター  
1-1 Sensui, Tobata, Kitakyushu, Fukuoka, 804-8550, Japan

a) yutaka-n@isc.kyutech.ac.jp

b) fukuda@isc.kyutech.ac.jp

c) akihiro@isc.kyutech.ac.jp

表 1 主要建物間の光ファイバー距離

コアスイッチ側	ノードスイッチ側	距離
総合教育棟サーバ室	本部事務	303.8m
	教育研究 6 号棟	285.4m
附属図書館 EPS 室	事務部サーバ室	91.6m
	教育研究 5 号棟	312.7m
	教育研究 1 号棟 (機械)	123.8m
	教育研究 1 号棟 (建設)	186.9m
総合研究 2 号棟 EPS 室	総合研究 1 号棟 (南)	107.1m
	総合研究 1 号棟 (北)	150.7m
	教育研究 8 号棟	210.1m
コラボ教育支援棟 機械室	教育研究 3 号棟	73.7m
	教育研究 4 号棟	-

リーズが設置されていたため、この更新のためにキャンパスファイアーウォールが必要であった。無線 LAN AP に関しては、公共性の高いエリア (具体的には講義室・会議室・実験室・リフレッシュコーナー・ロビーなど) で要望の上昇した箇所に増設することを要求項目とした。

### 2.2.2 戸畑キャンパス

戸畑キャンパスでは、主要な建物間の接続は OM2[1] 光ファイバーであった。表 1 に戸畑キャンパス内の主要建物間の光ファイバー距離の計測結果を示す。これまでは OM2 光ファイバーであったため、1000Base-SX での接続となっていた。将来的なトラヒックの増加や、キャンパスファイアーウォールへの収容を考慮すると、主要建物への増速は必須となるため、OM2 光ファイバーで 10Gbps 接続が可能な 10Gbase-LRM[2] インタフェースが必須の要求仕様となった。また、10Gbase-LRM では距離の制限が 220M であったため、それを超える距離となった建物 (具体的には教育研究 5 号棟) には、新規にシングルモード光ファイバーを敷設し、10Gbase-LR インタフェースが要求仕様となった。教育研究 6 号棟および本部事務は既設のシングルモードファイバーを用いて、10Gbase-LR インタフェースでの接続とした。

ファイアーウォールに関しては、大学と SINET への境界部分に境界ファイアーウォールとして、学外公開 IP アドレスとして登録されている IP アドレスのみを学外からアクセス可能とする制御を行うためのファイアーウォールを導入した。これまでは Cisco Systems 社製の Catalyst3750 のパケットフィルタ機能を用いた制御であったため、UDP パケットに対してアクセス制御を行うことが困難であった。従って、境界ファイアーウォールの要求仕様として、ステートフルインスペクションが可能な事が要求要件となった。境界ファイアーウォールの導入により、学外からの UDP パケットによる攻撃 (具体的には DNS, SNMP, NTP による攻撃) を防御することが可能となった。Catalyst3750 では上流側に 10Gbase-LR インタフェースを用いた接続であったため、スループットを落とすことなくファイアーウォー

表 2 主要学科スイッチまでの光ファイバー距離

コアスイッチ側	ノードスイッチ側	距離
情報科学センターサーバ室	事務部	123.8m
研究棟ネットワーク室	機械情報	112m
	知能情報	127.5m
	電子情報	92.0m
	情報創生	96.1m
	生命情報	124.6m

ル機能を実現するために、ファイアーウォールスループットとして 20Gbps 以上であることも必要要件となった。

戸畑キャンパス内のキャンパスファイアーウォールに関しては、2010 年度のネットワーク更新の際に工学部内の各学科において L3 ルータのアクセス制御機能を用いて学内からのパケットフィルタを実施していた。全学セキュア・ネットワークへの更新のタイミングで、工学部の部局だけではなく、本部事務および本部事務が所有していたファイアーウォール機能もキャンパスファイアーウォールへ収容変更を要求仕様とした。これらのキャンパスファイアーウォールには仮想ファイアーウォール機能を必須として 50 個まで実装できる仕様を要求要件とした。これは研究室単位での収容は困難であるが、学科ごとの収容であれば十分なライセンス数である。

### 2.2.3 飯塚キャンパス

飯塚キャンパスも戸畑キャンパスと同様に、情報科学センター棟、研究棟、事務棟と OM2 光ファイバーであった。このため、5 学科へのサーバ室までの 10G 化には 10Gbase-LRM インタフェースが必要要件となった。表 2 に飯塚キャンパス内のコアスイッチから主要学科スイッチまでの光ファイバー距離を示す。

飯塚キャンパス内では、キャンパス内プライベート IP アドレスの VLAN-ID が他キャンパスと衝突していたため、導入のタイミングでリナンバーが必要となった。

戸畑・飯塚間のキャンパス間接続においては、60km のダークファイバーを借料していたため、既設では 10Gbase-ZR インタフェースを用いた接続構成となっていた。全学セキュア・ネットワークシステムでは 40Gbps 化の仕様を加点項目として記述し、実際の導入となった。

飯塚キャンパス内のキャンパスファイアーウォールに関しては、5 学科がレンタル予算で学科内のネットワークを整備していたため、導入当初は 5 学科以外の部局の収容を要求要件とした。現在、電子情報工学科の学科ファイアーウォールをキャンパスファイアーウォールへ収容するための調整を行っている。

### 2.2.4 若松キャンパス

若松キャンパスでは、北棟、南棟の 2 つの研究棟の各フロアまで 10Gbps の接続要求が上がっており、事前に OM3 光ファイバー網の工事が実施されていた。したがって、コアスイッチ・フロアスイッチには 10Gbase-SR インタフェー

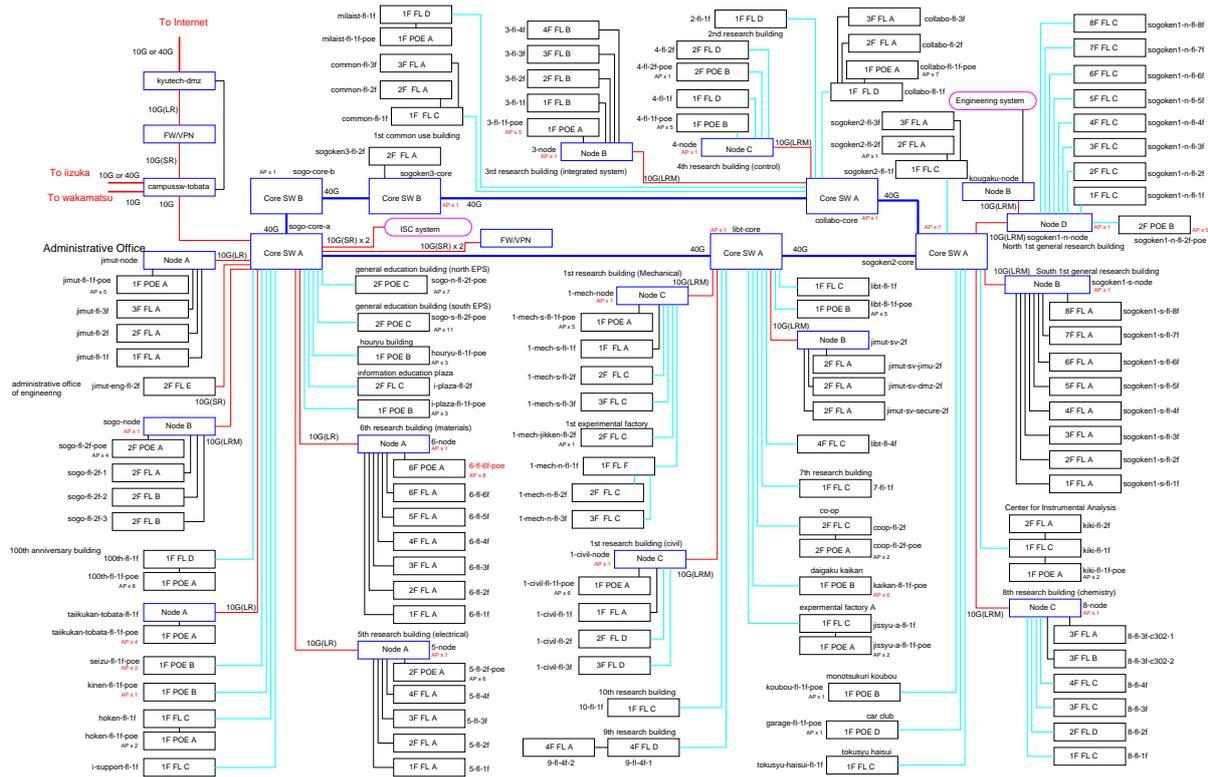


図 1 戸畑キャンパス接続構成図

スを用いた接続が必要要件となった。既存のファイアーウォールおよび VPN 装置、ログ管理システムなどの整合性を維持するため、物理的な接続構成はほとんど変更しなかった。しかし、ネットワークの全学的な運用となったため、それまで若松キャンパス内で自由に割り当てていた VLAN-ID に関しては、ほぼ全てリナンバーとなった。

若松キャンパスでは既設でファイアーウォール装置を導入し、かつ NAT 機能を提供していたため、それと同様の機能を実現できるような仕様とした。また、インシデント発生時にプライベート IP 側の調査が可能のように、Web URL フィルタ設定を導入し、syslog サーバへ転送させることとした。

戸畑キャンパスから若松キャンパスまでは既設で 10Gbase-ER インタフェースを用いた接続構成であったため、それらを踏襲するキャンパス間接続と、ファイアーウォールでの 10Gbps のスループットを要求要件とした。

全てのキャンパスにおいて、コアスイッチには将来的なサーバの仮想化や、サーバファームへのトラフィック集中を考慮して、10Gbase-T インタフェースを持ったものを要求要件とした。また、管理の容易性を高めるために、コアスイッチ・ノードスイッチ・フロアスイッチに関して、同一メーカーによる同一ユーザインタフェースを提供することを必要要件とした。さらに全てのキャンパスを一括で管理するために、メーカーが提供している管理アプリケーションの提供を必要要件とした。

### 2.3 仕様書と接続構成

図 1 に全学セキュア・ネットワークシステム仕様書における戸畑キャンパスのネットワーク接続構成図を示す。コアスイッチは 2 種類 (Core SW A および B) で、光インタフェースを多数持つものが A、UTP インタフェースを多数持つものを B である。フロアスイッチは大きく分けて 2 種類で 24 ポート UTP を持つものがフロアスイッチ A および C、UTP ポートを 48 ポート持つものが B および D となっている。ノードスイッチは A から E までの 5 種類あり、それぞれアップリンクのインタフェース種類 (10Gbase-SR もしくは 10Gbase-LR) ダウンリンクの光インタフェース数 (0、4 もしくは 16 ポート) となっている。また、PoE スイッチは 2 種類あり、8 ポート以上無線 LAN AP を収容できるもの (PoE A および B) と、12 ポート以上収容できるもの (PoE C) となっている。

戸畑キャンパス内にはコアスイッチを 6 台設置し、それらを 40G-LR4[3] インタフェースおよび Direct Attached Cable(以下 DAC) ケーブルによるリング構成とした。リング構成のため、一部の光ファイバーが工事で切断されたとしても、迂回路が存在するため、冗長性を確保できる。また、管理を容易にするため、複数のコアスイッチを仮想化技術で 1 台のスイッチに見える事を要求仕様として設定した。ノードスイッチ以下はツリー構造となっている。キャンパスファイアーウォールはコアスイッチに直接収容し、L3 ルータとして運用することを前提とした。各フロアスイッチにおける必要ポート数は、全ての設置箇所の現地調

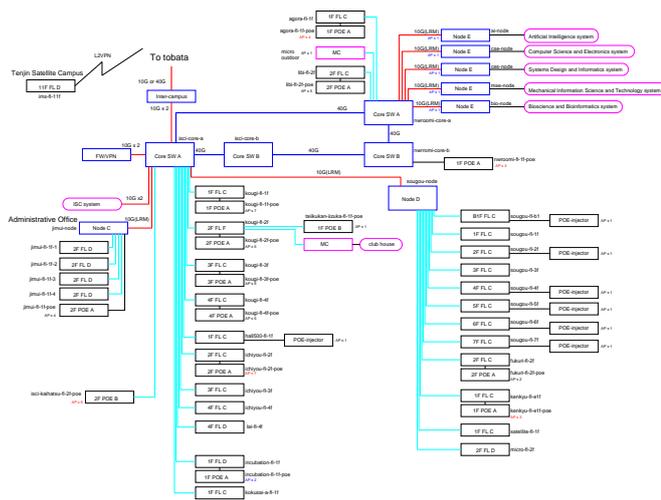


図 2 飯塚キャンパス接続構成図

査を行い、ポート数の確認を行った。

図 2 に飯塚キャンパスのネットワーク構成図を示す。飯塚キャンパスでは、コアスイッチの設置場所は情報科学センター棟サーバ室および研究棟ネットワーク室の 2 箇所で、それぞれにコアスイッチを 2 台設置する。この 4 台をリング構成として、40G-LR4 インタフェースおよび DAC ケーブルを用いて接続した。戸畑キャンパスと同様に仮想化技術を用いて、1 台のスイッチとして運用できることを要求仕様として設定した。キャンパスファイアウォールの設置・運用に関しても戸畑キャンパスと同様である。飯塚キャンパスでは無線 LAN AP の増設要求が多かったことや、既存の無線 LAN AP が AC 電源による給電を行っていたため、PoE スイッチの設置を多数行った。

図 3 に若松キャンパスのネットワーク構成図を示す。若松キャンパスでは、以前のネットワーク構成を変更することなく装置の更新を行った。以前はファイアウォール装置と VPN 装置を異なる装置でサービスしていたが、全学セキュア・ネットワークへの更新に伴って、ファイアウォール・VPN を同一機種で行うこととした。また、既設の無線 LAN AP はフロアスイッチから PoE インジェクタを用いて無線サービスを提供していたが、全てのフロアに PoE スイッチを設置し、無線 LAN AP は PoE スイッチ経由での接続とした。これにより将来的に PoE 機器が増えた場合にも対応することが可能となる。

## 2.4 機能比較

表 3 は平成 26 年 9 月時点でのメーカー毎の機能比較表である。全ての機能が提供可能なメーカーは C 社および H 社である。10Gbase-ZR(戸畑-飯塚間接続インタフェース)以外の機能が全て提供されているメーカーが F 社である。それ以外のメーカーは 10Gbase-T インタフェース、10Gbase-LRM インタフェース、40G-LR4 インタフェースでのサポートに不備があり、要求仕様を満たすことができ

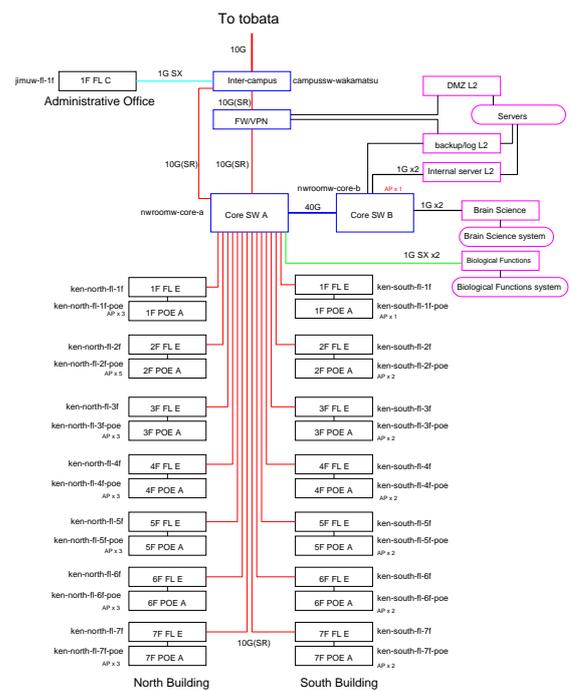


図 3 若松キャンパス接続構成図

なかつた。戸畑-飯塚間接続に関して、長距離伝送装置を用いた接続を許可する事で、F 社も入札に参加することが可能となり、最終的に 3 社による入札が行われた。

## 2.5 スケジュール

過去のネットワーク更新では、年度末に更新作業を行ってきた。しかしながら、年度末には卒業論文・修士論文の提出・発表や、大学入試、新入生の受け入れ準備など、ネットワーク接続を維持しなければならない事が多く、ネットワークの停止を伴う更新作業はスケジュール的に困難であると予測された。そこで、全学的にネットワークを停止しても良いと思われる夏休み中、特にお盆の時期に更新作業を行うこととした。そのため調達スケジュールとしては平成 26 年 9 月からのリース開始として、そこからの逆算で平成 26 年 3 月に開札、平成 25 年 12 月に入札締め切り、平成 25 年 10 月に入札公告、平成 25 年 6 月に導入説明会となった。

## 3. 導入

平成 26 年の 3 月に導入業者と導入する機器が決定し、スイッチは Juniper Network 社の EX4550, EX4200, EX3300, EX2200 が決定した。ファイアウォール装置は Fortigate 1000C となった。また無線 LAN に関しては Aruba 社の 7200 シリーズのコントローラおよび無線 LAN AP は AP-225 が決定した。以下の節では机上設計および実際の更新について述べる。

表 3 スイッチ機能比較

スイッチ名	仕様	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社
キャンパス間スイッチ	10Gbase-ZR	×	×	○	×	○	×	×	○
	10Gbase-ER	○	○	○	○	○	○	○	○
コアスイッチ A	10Gbase-LRM	○	×	○	○	×	○	×	○
	40Gbase-LR4	×	○	○	○	○	○	○	○
コアスイッチ B	40Gbase-LR4	×	○	○	○	○	○	○	○
	1G/10Gbase-T	×	○	○	×	×	○	○	○
フロアスイッチ PoE	12port PoE+	○	○	○	○	○	○	○	○
	24port PoE+	○	○	○	×	×	○	×	○

表 4 VLAN ID 割り当てポリシー

キャンパス	ネットワーク	割当 VLAN ID
戸畑	グローバル IP	0000 から 0255
	プライベート IP	0300 から 0999
飯塚	グローバル IP	1000 から 1255
	プライベート IP	1300 から 1999
若松	グローバル IP	2000 から 2255
	プライベート IP	2300 から 2999
全学	キャンパス間のプライベート IP	4000 から 4095
	クラス C のグローバル IP	2000 から 2299
	IPv6	3000 から 3999

### 3.1 若松キャンパス

若松キャンパスの実際の更新作業は平成 26 年 7 月 19,20 日の 2 日間で行われた。基本設計は既存のまま変更しなかったが、無線 LAN コントローラは、若松キャンパスには設置せず、戸畑キャンパスの無線 LAN コントローラに無線 LAN AP を収容する事とした。また、既存の IP アドレス形態は変更しなかったが、VLAN ID が他キャンパスと衝突していたため、VLAN ID に関しては全学統一ルールを策定し、見直しする事となった。表 4 に VLAN ID 割り当てポリシーを示す。九州工業大学ではグローバル IP アドレスとして戸畑・若松は 150.69.0.0/16 を用いており、飯塚キャンパスは 131.206.0.0/16 を用いている。それ以外に、192.47.0.0/24~192.47.19.0/24 の 20 個のクラス C アドレスを保有している。これらのグローバル IP アドレスに対する VLAN ID の割り当てと各部局で自由に割り当てたプライベート IP アドレスに関して、全学的に衝突しないようにポリシーを策定した。

### 3.2 戸畑・飯塚キャンパスコアスイッチ

戸畑キャンパスコアスイッチの更新は平成 26 年 8 月 13,14 日の 2 日間で行われた。それに先立ち、8/12 日に飯塚キャンパス事務部および戸畑-飯塚間のキャンパス間接続スイッチおよび戸畑キャンパス-SINET 間の境界領域の更新が行われた。図 4 に実際に更新途中の写真を示す。

飯塚キャンパスコアスイッチの更新は平成 26 年 8 月 15,16 日の 2 日間で行われた。図 5 に実際の更新途中の写真を示す。



図 4 戸畑キャンパスコアスイッチ

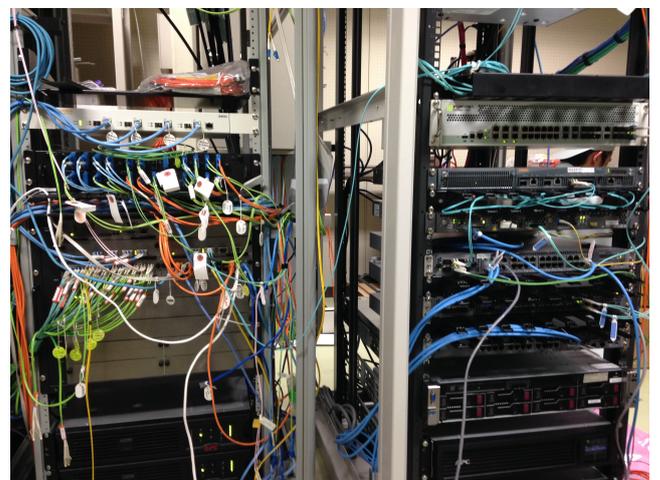


図 5 飯塚キャンパスコアスイッチ

